MOTOEXPERT
RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ
MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA Nr DAW-1523/25/D2 z dnia 13.07.2025r.

AKTUALIZACJA WYCENY NA DZIEŃ 25.02.2026r.

Rzeczoznawca:	mgr inż. Andrzej Walewski	Certyfikat CCRS Nr 411/20
Zleceniodawca:	ING Lease (Polska) Sp. z o.o.	
Adres:	ul. Puławska 2	kod: 02 – 566 Warszawa.
Zlecenie:	e-mail	z dnia: 28.06.2025r.
Przedmiot wyceny:	Wyposażenie sklepu (9 poz.).	
Cel wyceny:	Celem wyceny jest oszacowanie wartości wyposażenia sklepu dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.	

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 01.07.2025r. na terenie firmy AUTO – Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Dane techniczne ustalono na podstawie tabliczek znamionowych oraz z natury.

OPIS STANU TECHNICZNEGO:

Wizualny stan wszystkich przedmiotów można określić jako dostateczny.
Przedmioty ze śladami eksploatacji, miejscowo zabrudzone, z uszkodzeniami obudów.
Brak dokładnej możliwości weryfikacji sprawności przedmiotów w warunkach oględzin.
Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna,
- arkusz wyceny.

RZECZOZNAWCA

ARKUSZ KALKULACYJNY DAW-1523/25/D2 - Wyposażenie sklepu

L.p.	Przedmiot wyceny	Marka, model, nazwa	Nr fabryczny/ seryjny/ artykułu	Rok/data produkcji	Dane technicznie	Opis stanu technicznego
1	Krajalnica	MaGa 310p2	35533	2022	Wymiary zewnętrzne (mm)-615 × 397 × 407 Napięcie (V)-230 Częstotliwość (Hz)-50 Waga (kg)-23 Rozstaw nóżek (mm)-445 x 315 Grubość krojonego plastra (mm)-0-16 (regulacja płynna) Średnica noża (mm)-250 Poziom hałasu (dB)-≤70	Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dobry, widoczne ślady eksploatacyjne.
2	Szafka drewniana	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	Wymiary: 50x60x80 cm	Ślady eksploatacji, zabrudzenia, ubytki materiału
3	Lada chłodnicza	ES System LCT Tucana 2,5	36551/10	nie ustalono (tabliczka miejscowo nieczytelna)	długość bez boków: 2500 mm szerokość boku: 15 mm powierzchnia użytkowa: 590 dm3 zakres temperatur: 3M1 / 0 ÷ +4 napięcie: 230 V/ 50 Hz	Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dobry, widoczne ślady eksploatacyjne.
4	Przeszklona szafa chłodnicza	MEGA-M WCH-188/71 DO.G.IC.BB	545009463 1210114 C112450002	nie ustalono	Klasa klimatyczna: 7 Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I Gaz w izolacji: Cyclopentane Pojemność: 1530 L Napięcie: 230 V Częstotliwość: 50 Hz Prąd znamionowy: 3.72 A Moc znamionowa: 895 W Moc oświetlenia: 42 W Czynnik chłodniczy: R290 (120 g) Zużycie energii: 9.9 kW·h / 24 h Masa urządzenia: 207.5 kg	Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dobry, widoczne ślady eksploatacyjne.

ARKUSZ KALKULACYJNY DAW-1523/25/D2 - Wyposażenie sklepu

L.p.	Przedmiot wyceny	Marka, model, nazwa	Nr fabryczny/ seryjny/ artykułu	Rok/data produkcji	Dane technicznie	Opis stanu technicznego
5	Regał na pieczywo	MEGAMARKET	nie ustalono	nie ustalono	Wymiary: 120x60x213 cm	Ślady eksploatacji, zabrudzenia, ubytki materiału
6	Regał na warzywa	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	Wymiary: 92x52x180 cm	Ślady eksploatacji, znaczne zabrudzenia, ubytki materiału, półki ażurowe z ogniskami korozji
7	Zlew gastronomiczny spawany dwukomorowy z szafką	MEGAMARKET	nie ustalono	nie ustalono	Wymiary: 140x58x85 cm	Ślady eksploatacji, zabrudzenia, ubytki materiału, prowizoryczne otwory w
8	Zestaw mebli sklepowych	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono		Meble ze znacznymi śladami eksploatacji, połamane, składowane w stosie. Brak możliwości weryfikacji stanu ilościowego, wymiarów i kompletności zestawu.
9	Regał chłodniczy	JBG 2 RDM-1,25-08	057362/13	2013	Wymiary: 140x58x85 cm	Wizualny stan techniczny urządzenia można określić jako dostateczny, widoczne ślady eksploatacyjne.













model 310p2


Ma-Ga®


KRAJALNICA ŻYWNOŚCI
310p2
Made in Poland
MOC 150W | 1~230V | 50Hz | IP 33 | PRACA S3 | CIĘŻAR 23kg
Nr fabr.
Rok prod. 20
Ma-Ga®
Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych „Ma-Ga" Sp. z o.o.
ul. Kujawska 136, 85-950 Bydgoszcz | tel. 52 370-45-00 | www.maga.com.pl


KRAJALNICA ZYWNOŚCI
310p2
Made in Poland
MOC 150W | 1~230V | 50Hz | IP 33 | PRACA S3 | CIĘŻAR 23kg
Nr fabr.
Rok prod. 20
Ma-Ga
Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych „Ma-Ga" Sp. z o.o.
ul. Kujawska 136, 85-950 Bydgoszcz | tel. 52 370-45-00 | www.maga.com.pl

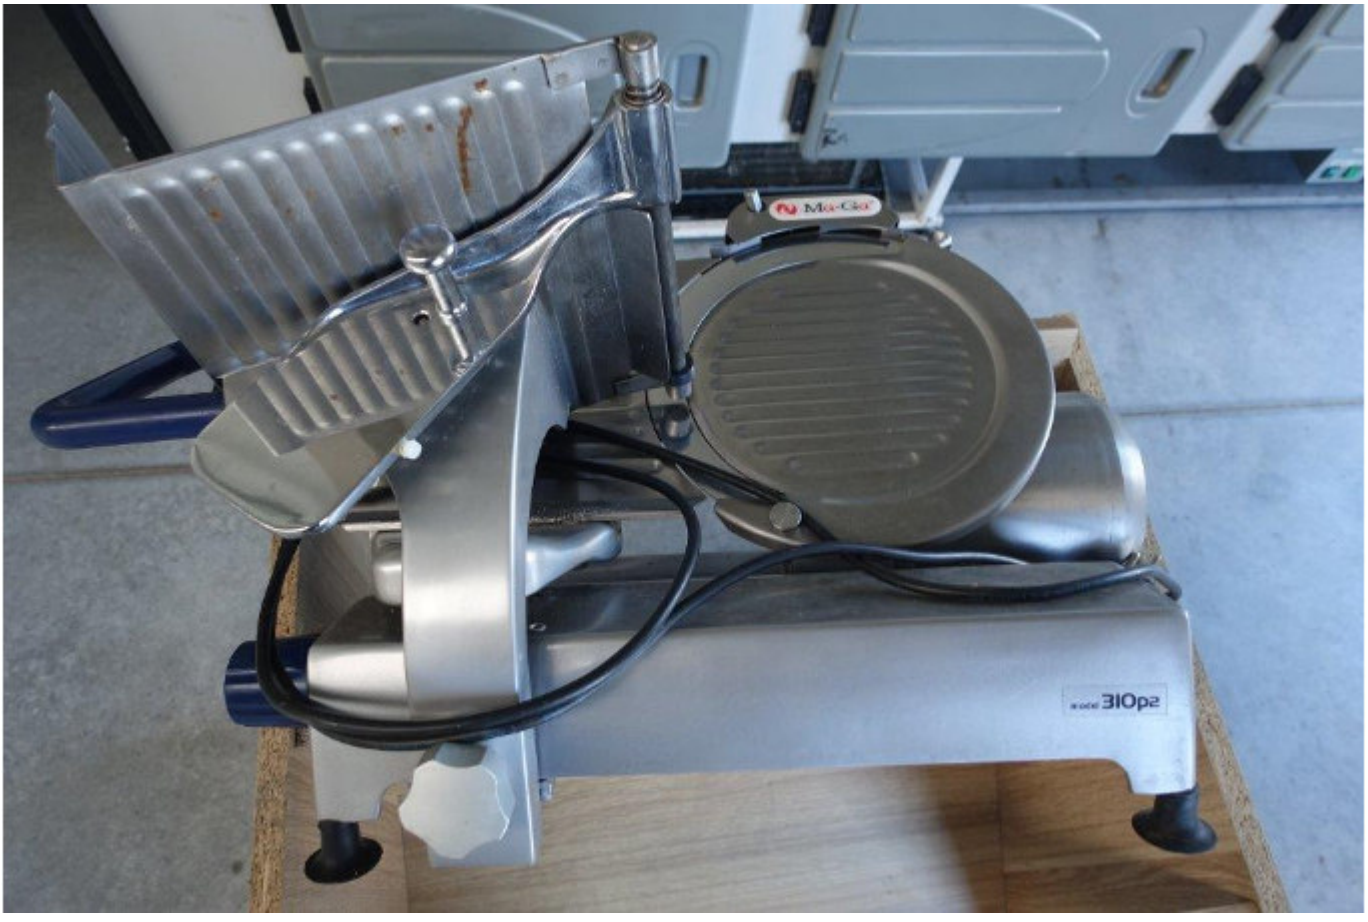
Ma-Ga
310p2
















UNITS
FUNC
ON
DIST
DISTO™ D2
leica














ON/OFF






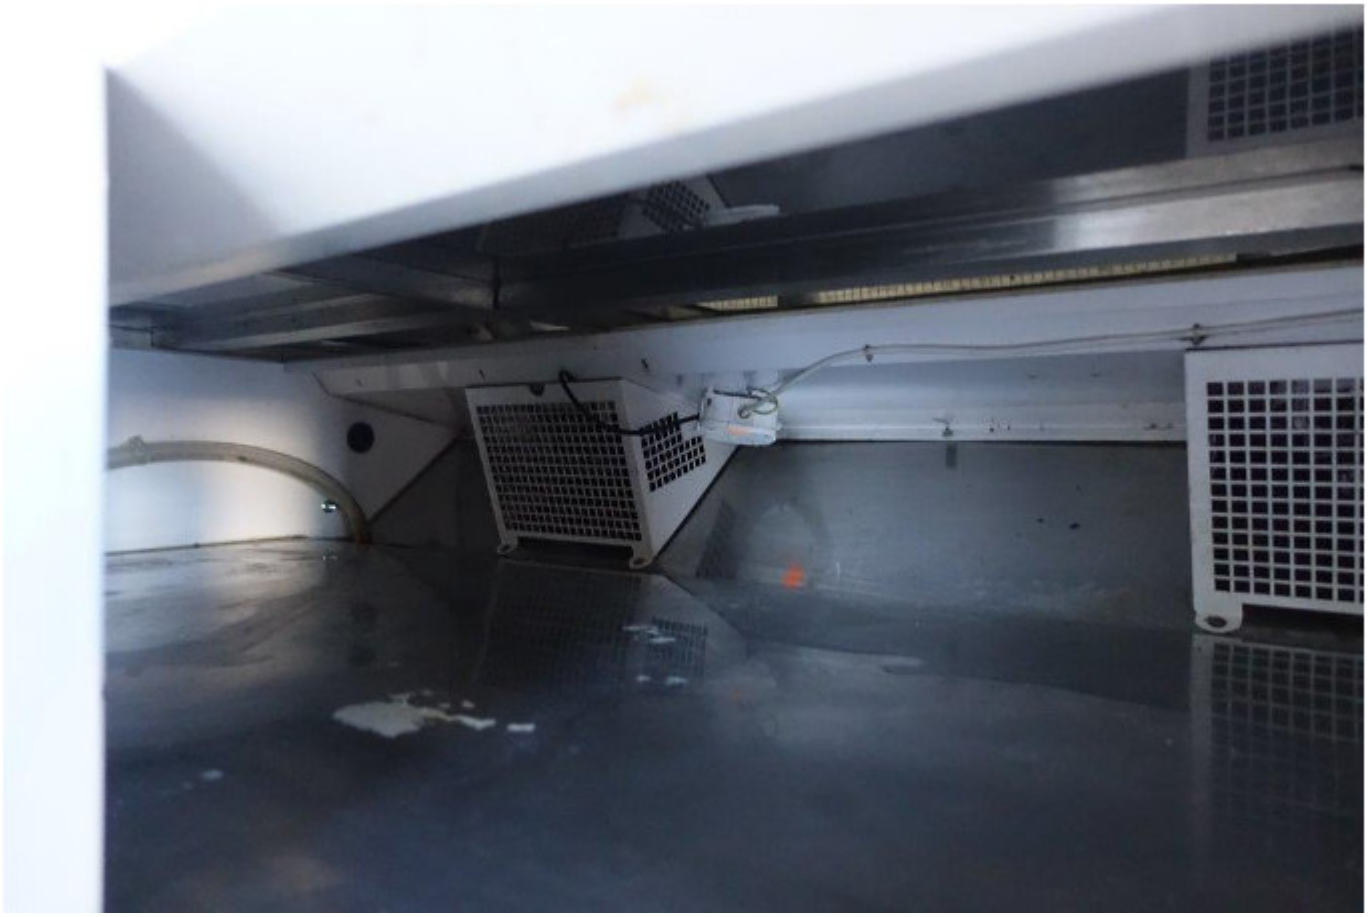

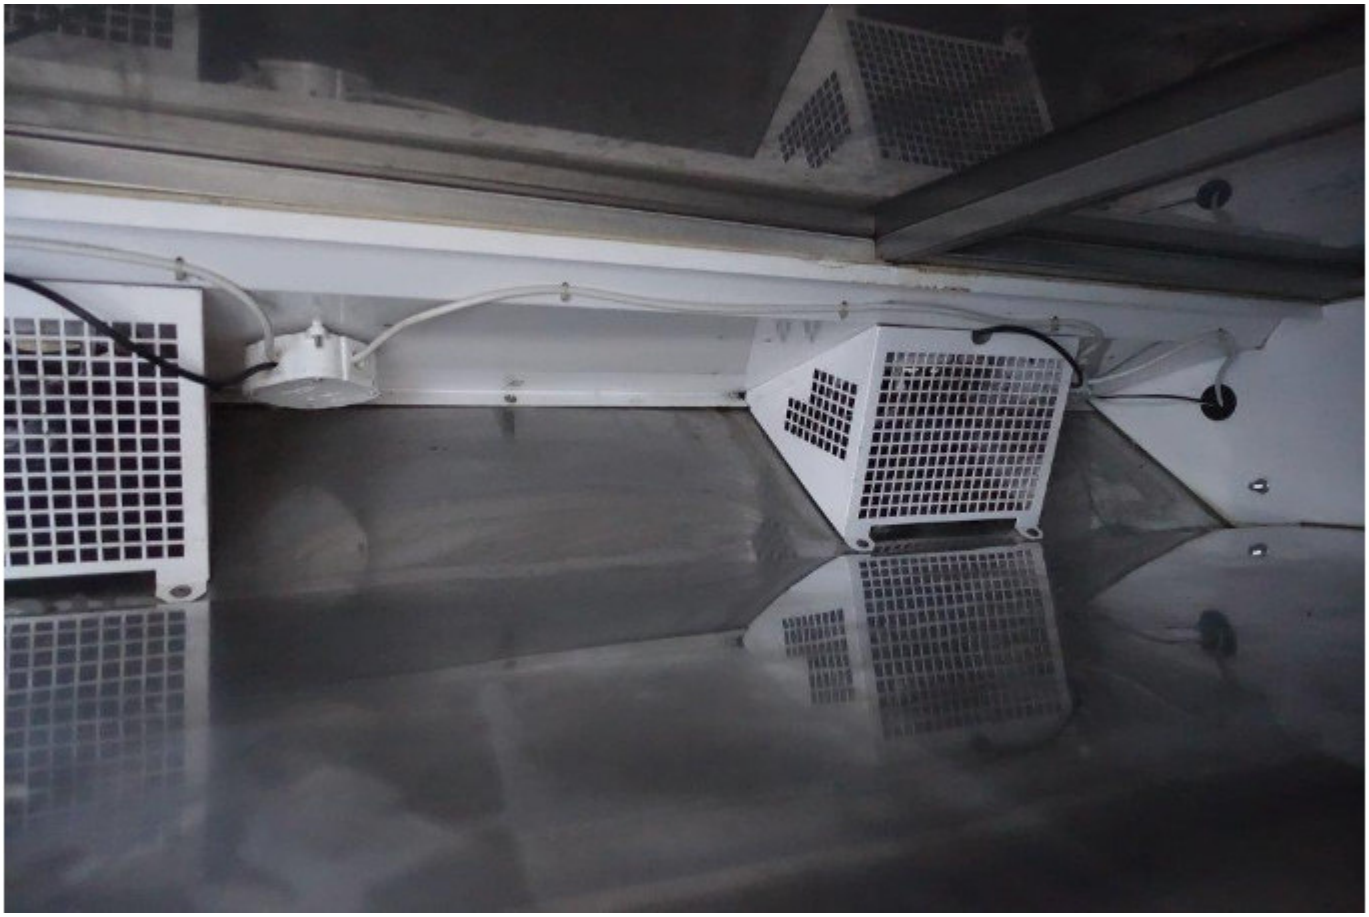



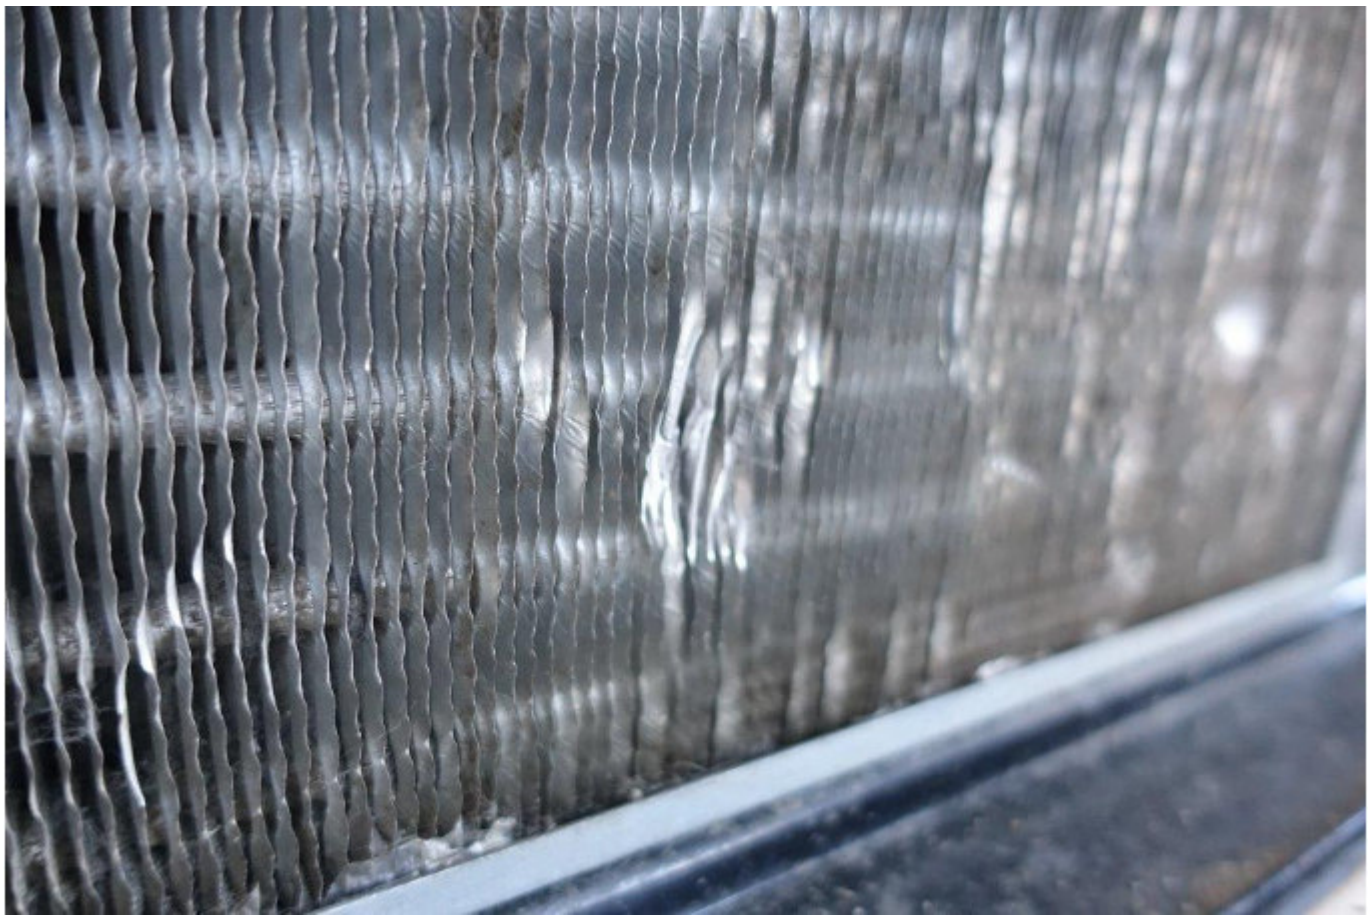


ES SYSTEM K SP. Z O.O.
www.essystemk.pl
MADE IN POLAND
TYP URZĄDZENIA LCT TUCANA 2,5
NAPZNAM. ~230V, 50Hz
PRĄD ZNAM. 3,9 A
MOC OŚWIETLENIA 2x36 W
MOC GRZAŁEK 995 W
CZYNNIK CHŁ. R404A 1,2 kg
KLASA TEMP. H1
KLASA KLIM.
NR FABR. 36551/10
NR AGREGATU U11QD52I
ROK PRODUKCJI
MASA URZĄDZENIA 430 kg
ZNAK KJ KJ1
CE


ES SYSTEM K SP. Z O.O.
www.essystemk.pl
MADE IN POLAND
TYP URZĄDZENIA LCT TUCANA 2,5
NAPZNAM. ~230V, 50Hz
PRĄD ZNAM. 3,9 A
MOC OŚWIETLENIA 2x36 W
MOC GRZAŁEK 995 W
CZYNNIK CHŁ. R404A 1,2 kg
KLASA TEMP. H1
KLASA KLIM.
NR FABR. 36551/10
NR AGREGATU U11QD52I
ROK PRODUKCJI
MASA URZĄDZENIA 430 kg
ZNAK KJ KJ1
CE









Leica
2.500 m
DISTO™ D2



DISTO™ D2
Leica


Leica
2.500 m
0.893 m
0.585 m
DISTO™ D2
ON
DIST
+
−





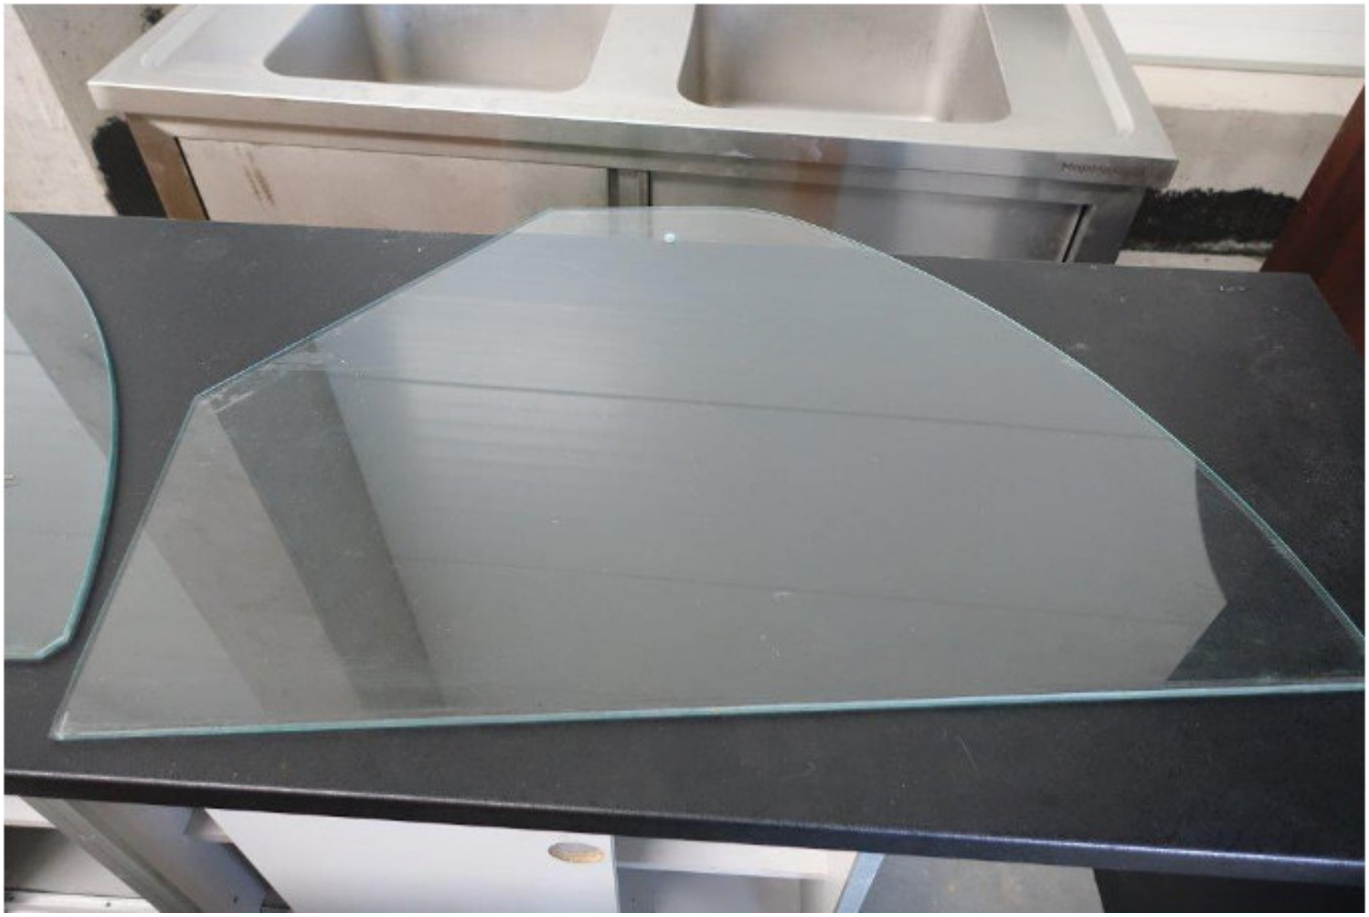

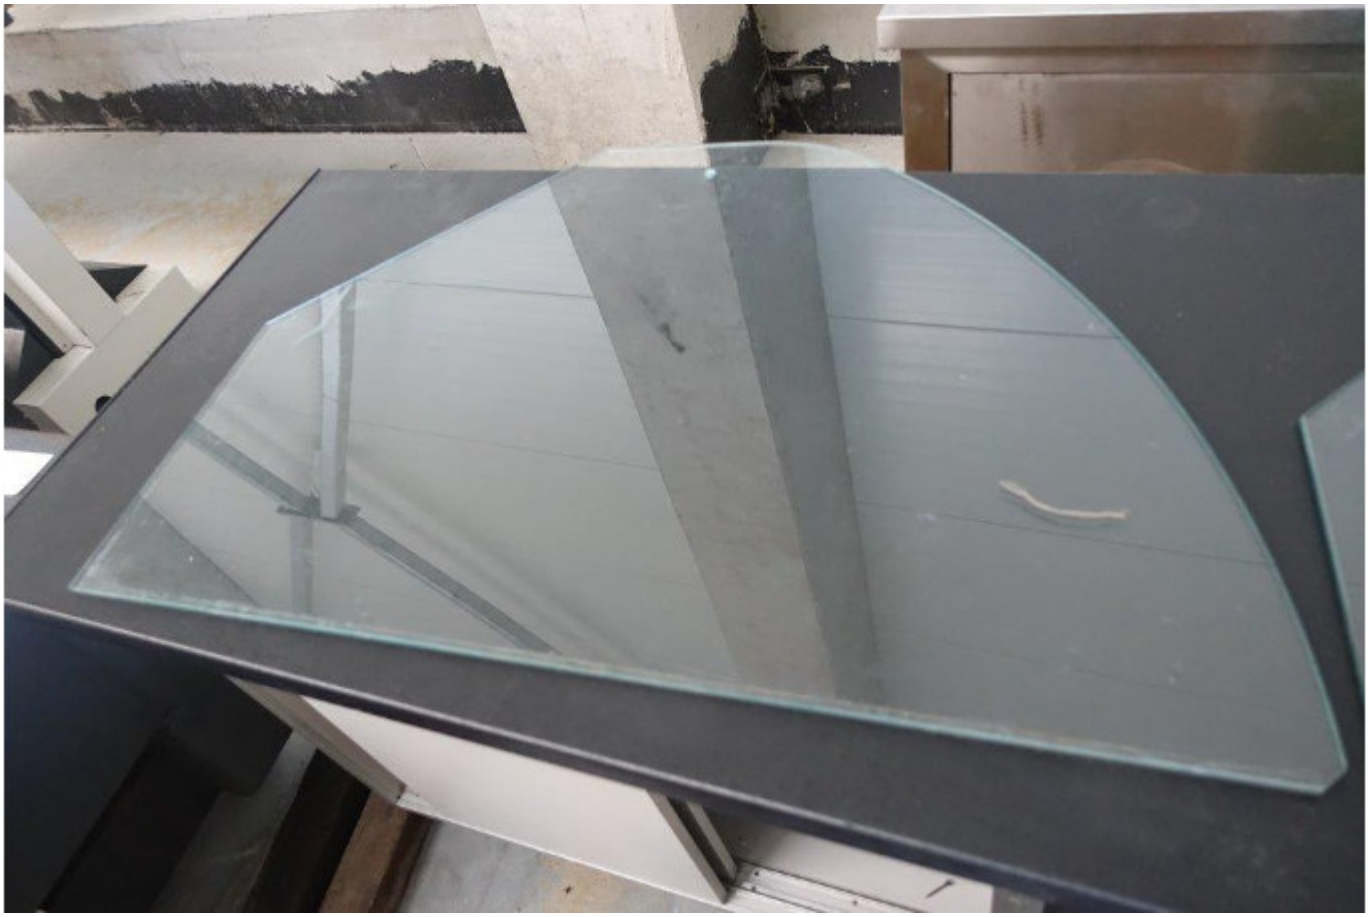














WARNING
DO NOT BLOCK THE AIR INLET!
KEEP THE MACHINE FROM THE WALL
AT LEAST 10CM FOR VENTILATION!
Q.C.
PASSED
CYCLOPENTANE
WARNING
This product USES inflammable refrigerant (R290)!
To prevent accidents, The maintenance shall be carried out by professionals, and forced ventilation shall be conducted and open fire shall be prohibited when discharging or filling the refrigerant.
(R290)






Mega-M PRZESZKOLNA SZAFA CHŁODNICZA
CIRCUIT DIAGRAM
MODEL WCH-188/71 DO.G.IC.BB
KLASA KLIMATYCZNA 7
KLASA OCHRONY PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM I
GAZ W IZOLACJI Cyclopentane
POJEMNOŚĆ 1530L
NAPIĘCIE 230V
CZĘSTOTLIWOŚĆ 50Hz
PRĄD ZNAMIONOWY 3.72A
MOC ZNAMIONOWA 695W
MOC OŚWIETLENIA 42W
CZYNNIK CHŁODNICZY R290(120g)
ZUŻYCIE ENERGII 9.9KW. h/24h
MASA URZĄDZENIA 207.5Kg
CB CE
WCH-188/71 DO. G. IC. BB
545009463 1210114 C112450002


Mega-M PRZESZKOLNA SZAFA CHŁODNICZA
CIRCUIT DIAGRAM
MODEL WCH-188/71 DO.G.IC.BB
KLASA KLIMATYCZNA 7
KLASA OCHRONY PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM I
GAZ W IZOLACJI Cyclopentane
POJEMNOŚĆ 1530L
NAPIĘCIE 230V
CZĘSTOTLIWOŚĆ 50Hz
PRĄD ZNAMIONOWY 3.72A
MOC ZNAMIONOWA 695W
MOC OŚWIETLENIA 42W
CZYNNIK CHŁODNICZY R290(120g)
ZUŻYCIE ENERGII 9.9KW. h/24h
MASA URZĄDZENIA 207.5Kg
CB CE
WCH-188/71 DO.G.IC.BB
545009463 1210114 C112450002






Leica
1.942 m
0.657 m
2.002 m
DISTO™ D2
ON
DIST
+
−
FUNC






















MegaMarket.pl



MegaMarket.pl


Leica
1209 m
0589 m
2.136 m
DISTO™ D2
ON
DIST









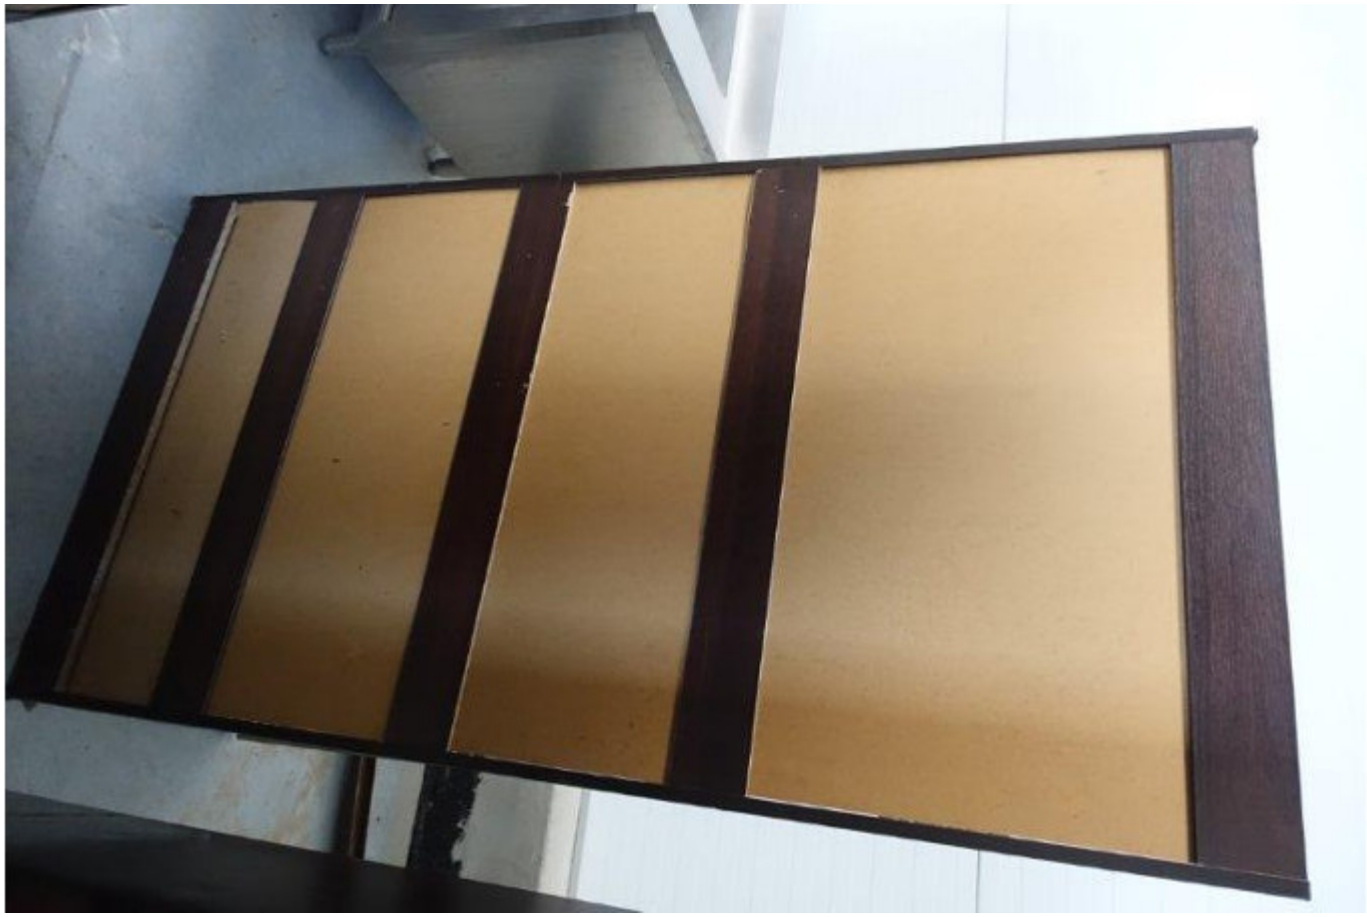






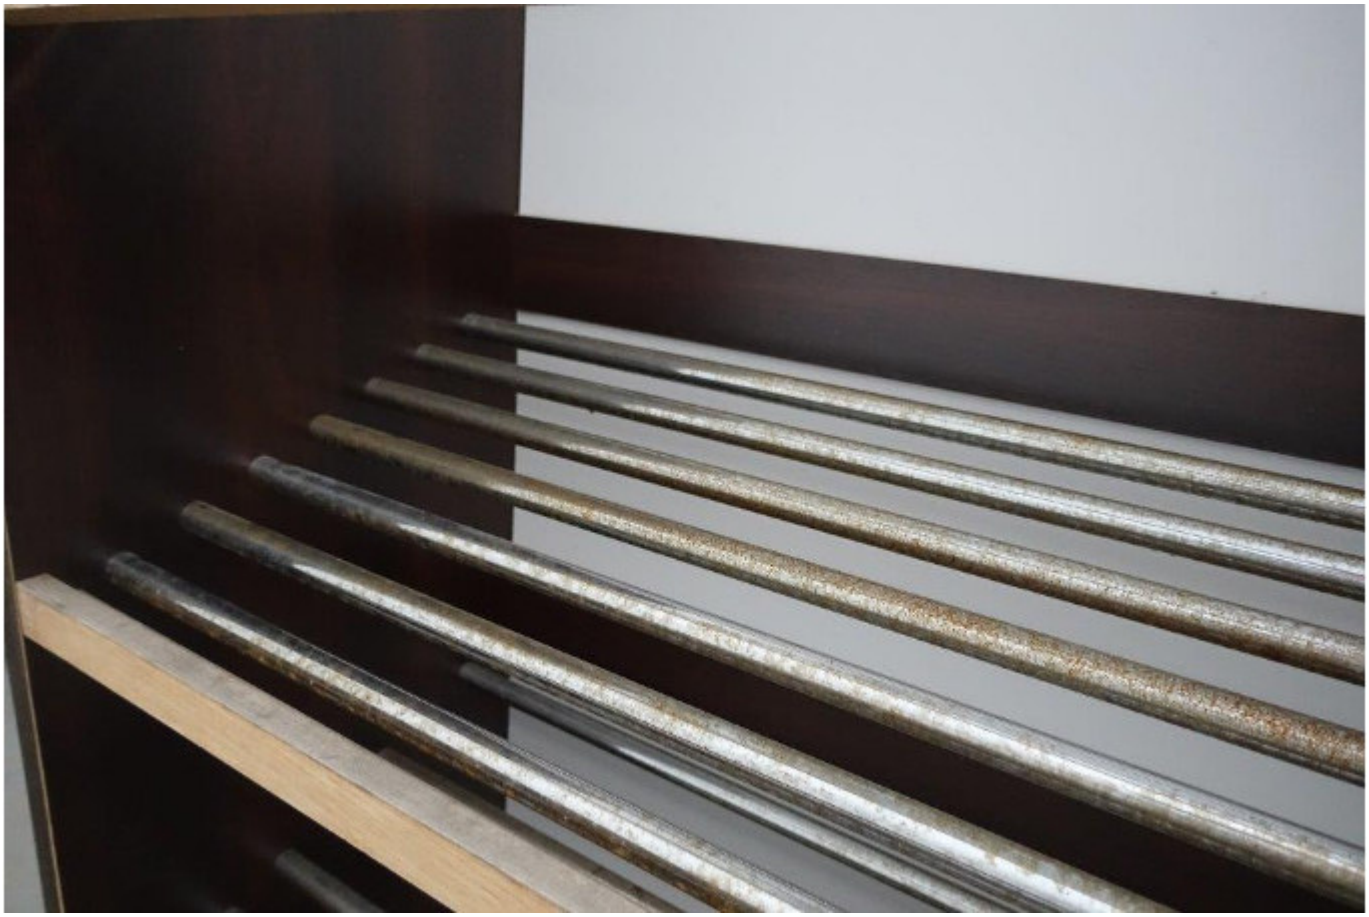

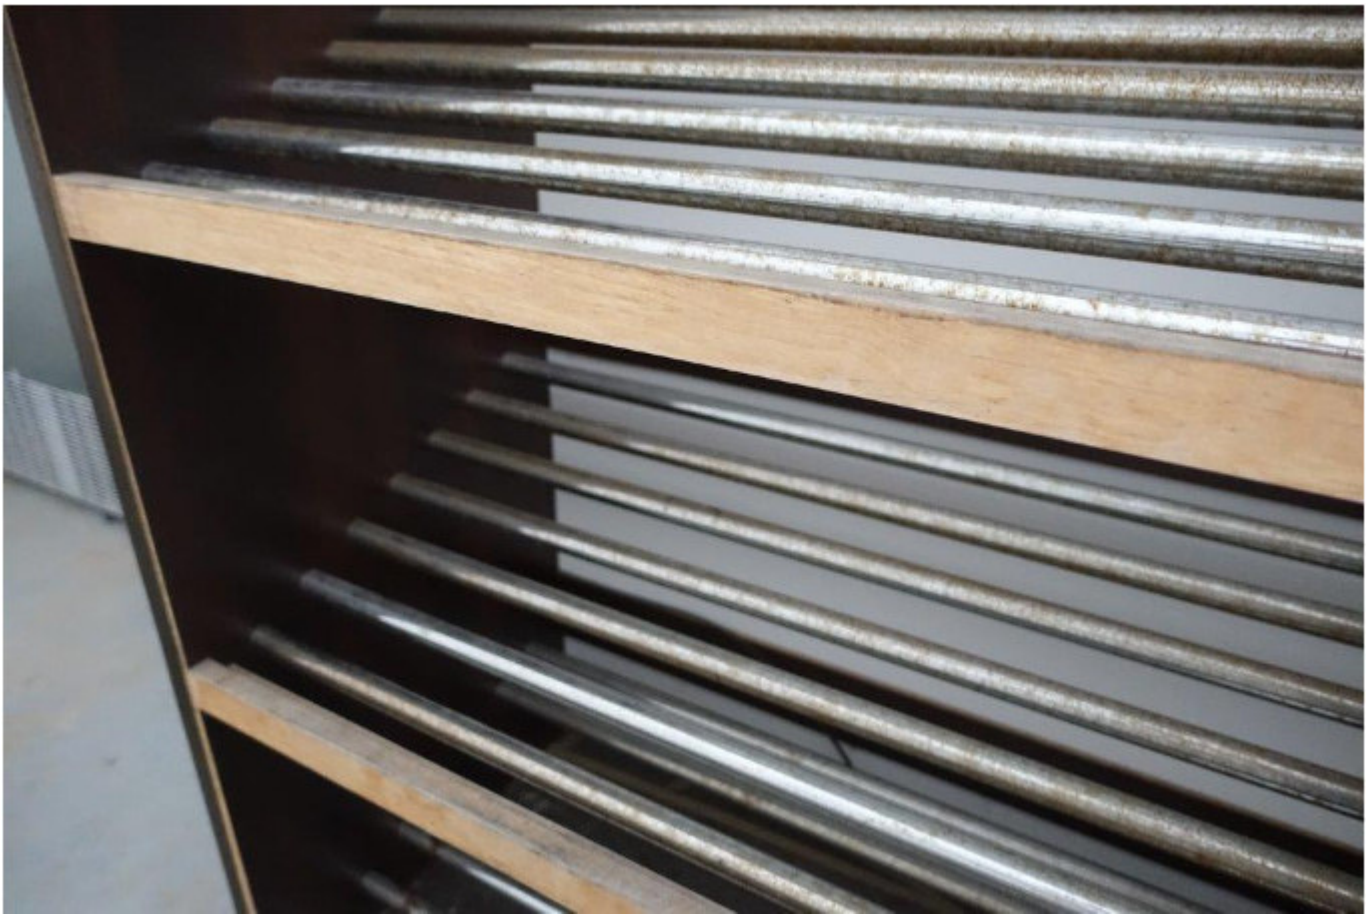



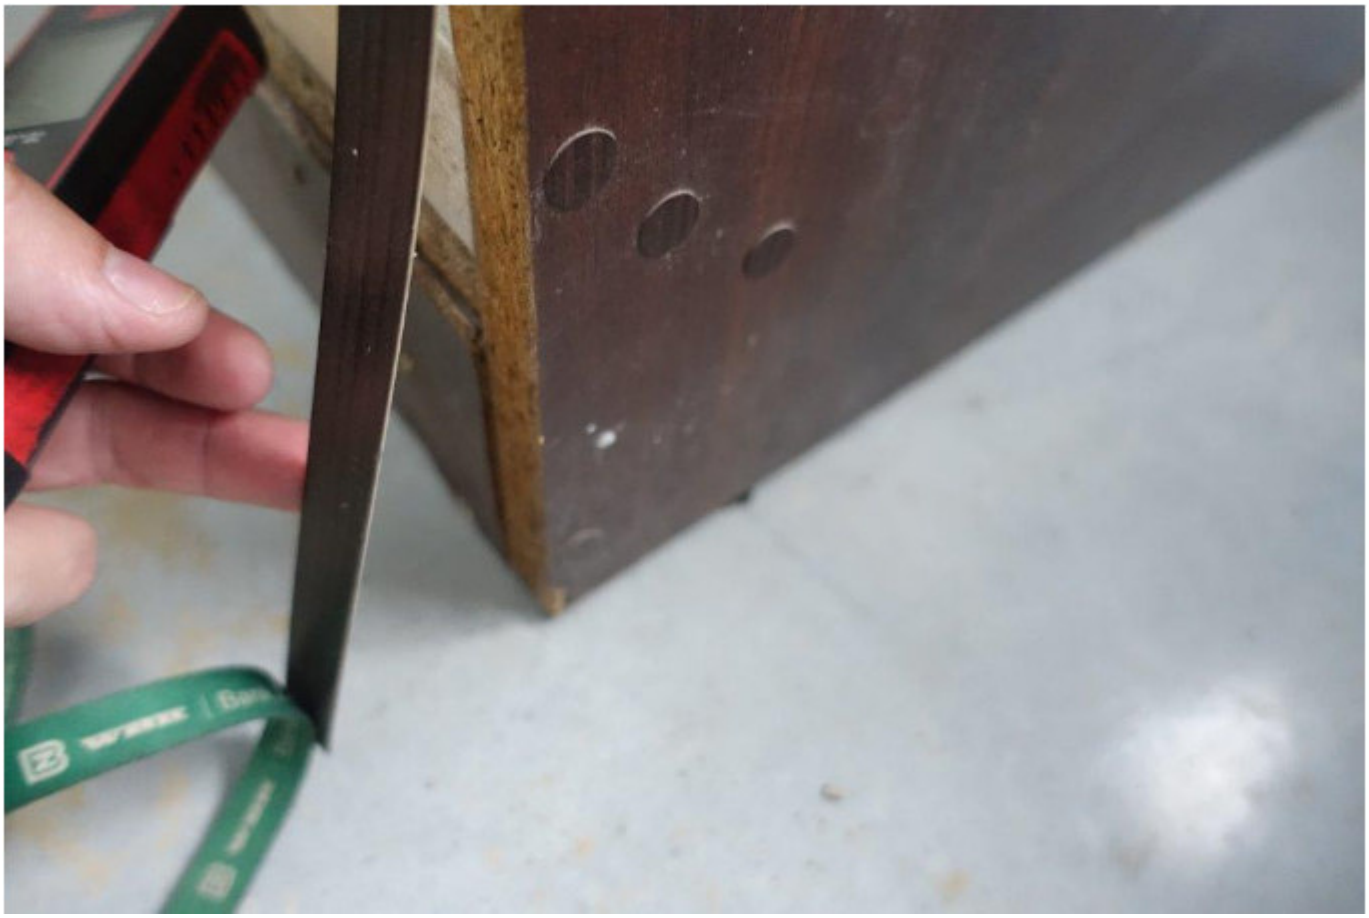






Leica
0.9 16 m
0.5 16 m
1.804 m
DISTO™ D2
ON
DIST
+
−
FUNC
UNITS









MegaMarket.pl







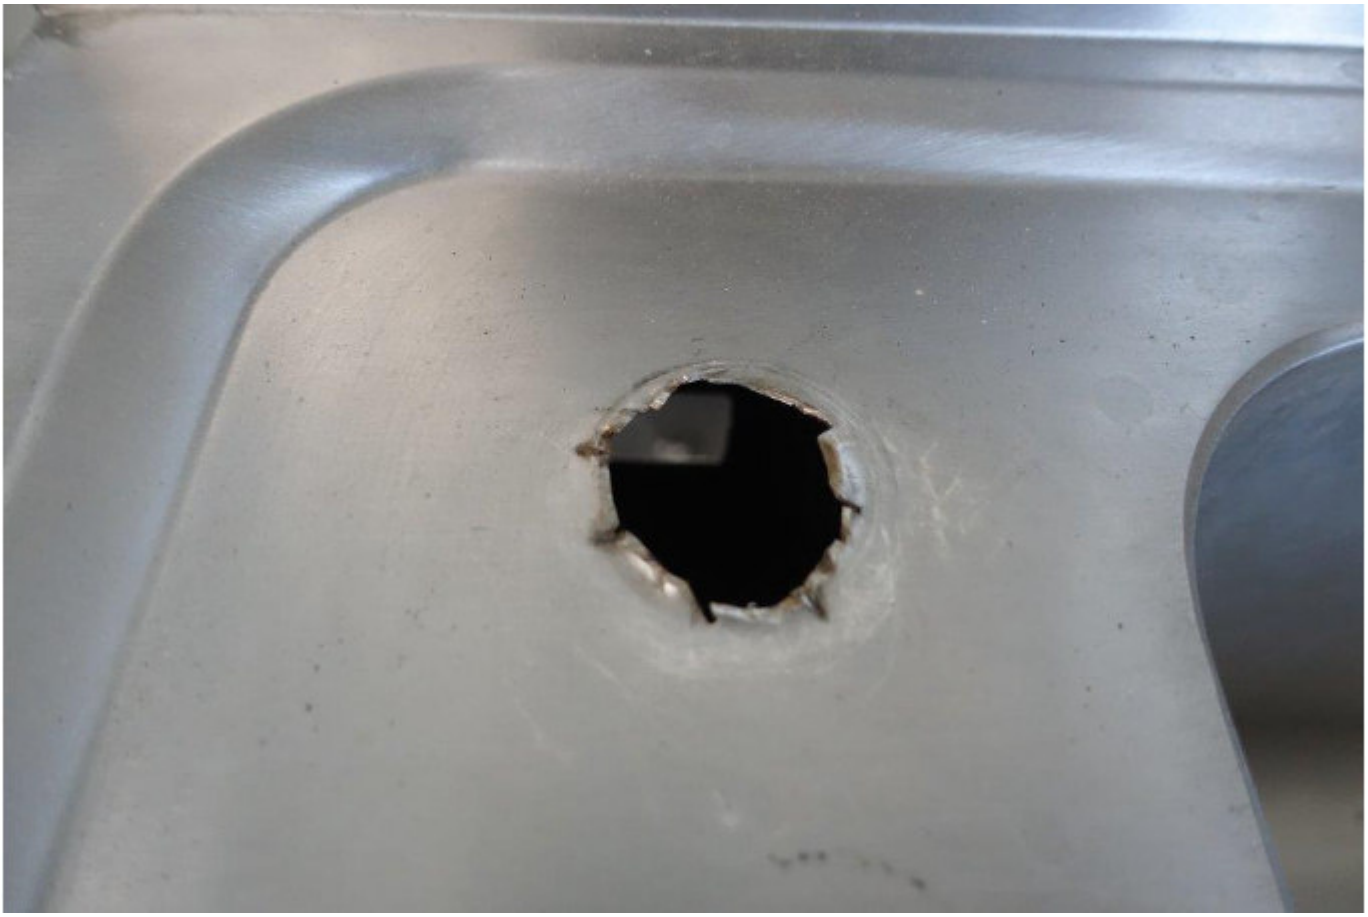






Leica
0.450 m
0.445 m
0.273 m
DISTO™ D2
ON
DIST
FUNC






Leica
1400 m
0584 m
0847 m
DISTO™ D2
ON
DIST

















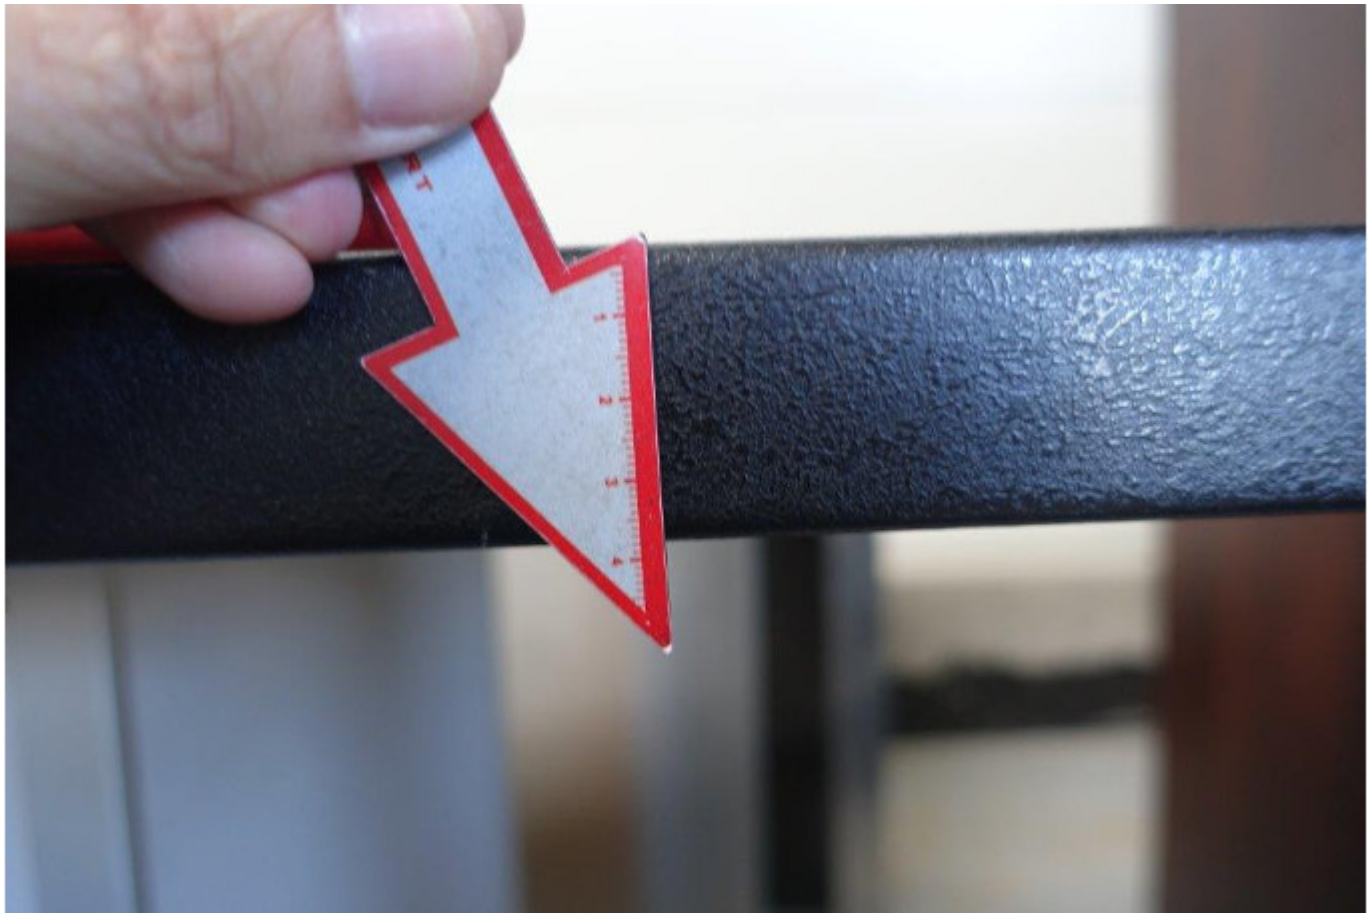


Leica
2.043 m
0.605 m
DISTO™ D2
ON
DIST
FUNC

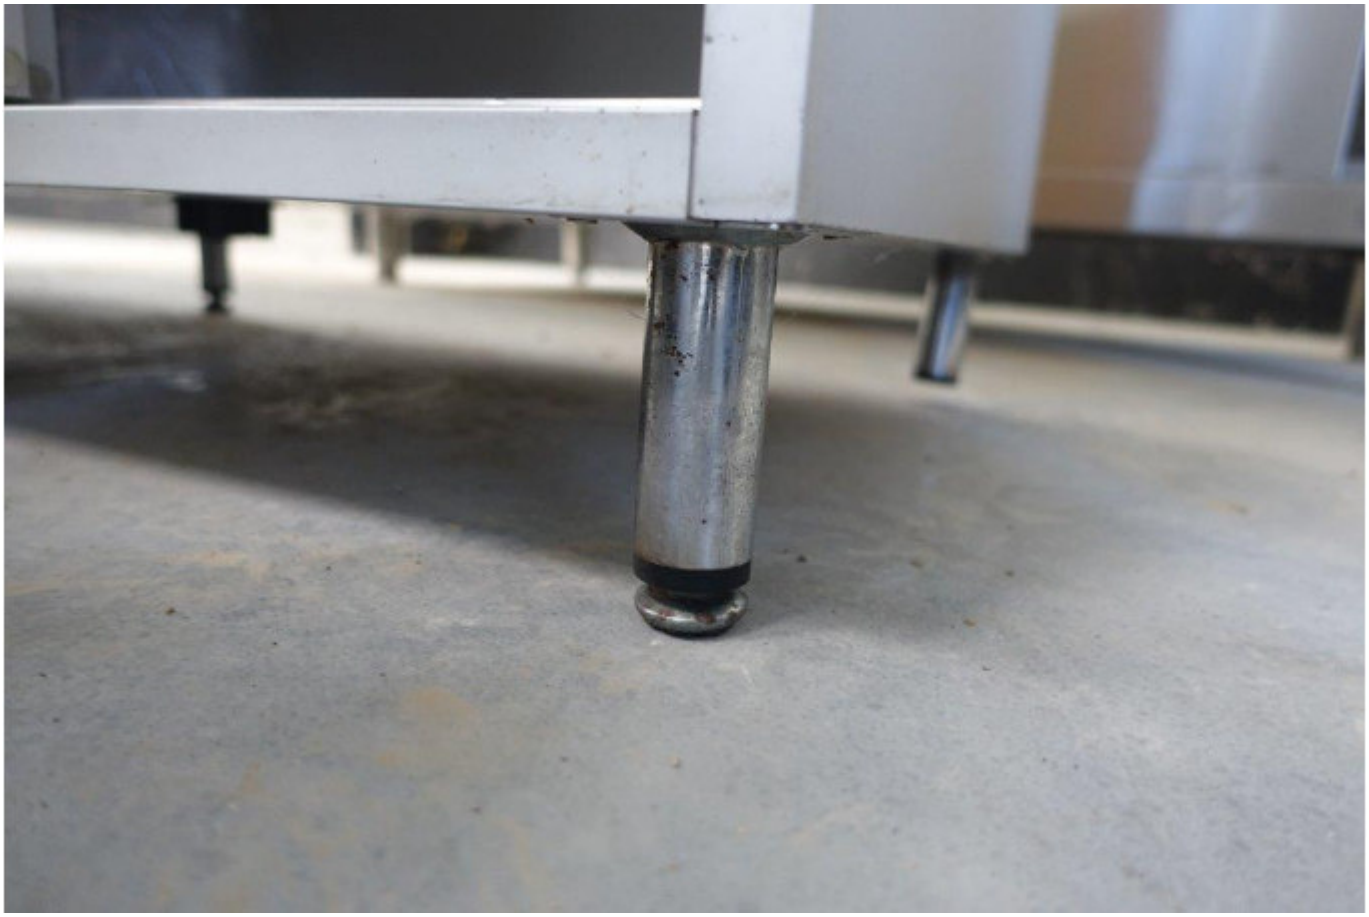


Leica
1.649 m
0.499 m
0.818 m
DISTO™ D2
ON
DIST
















Leica
0.966 m
0.516 m
0.828 m
DISTO™ D2
ON
DIST
+
−













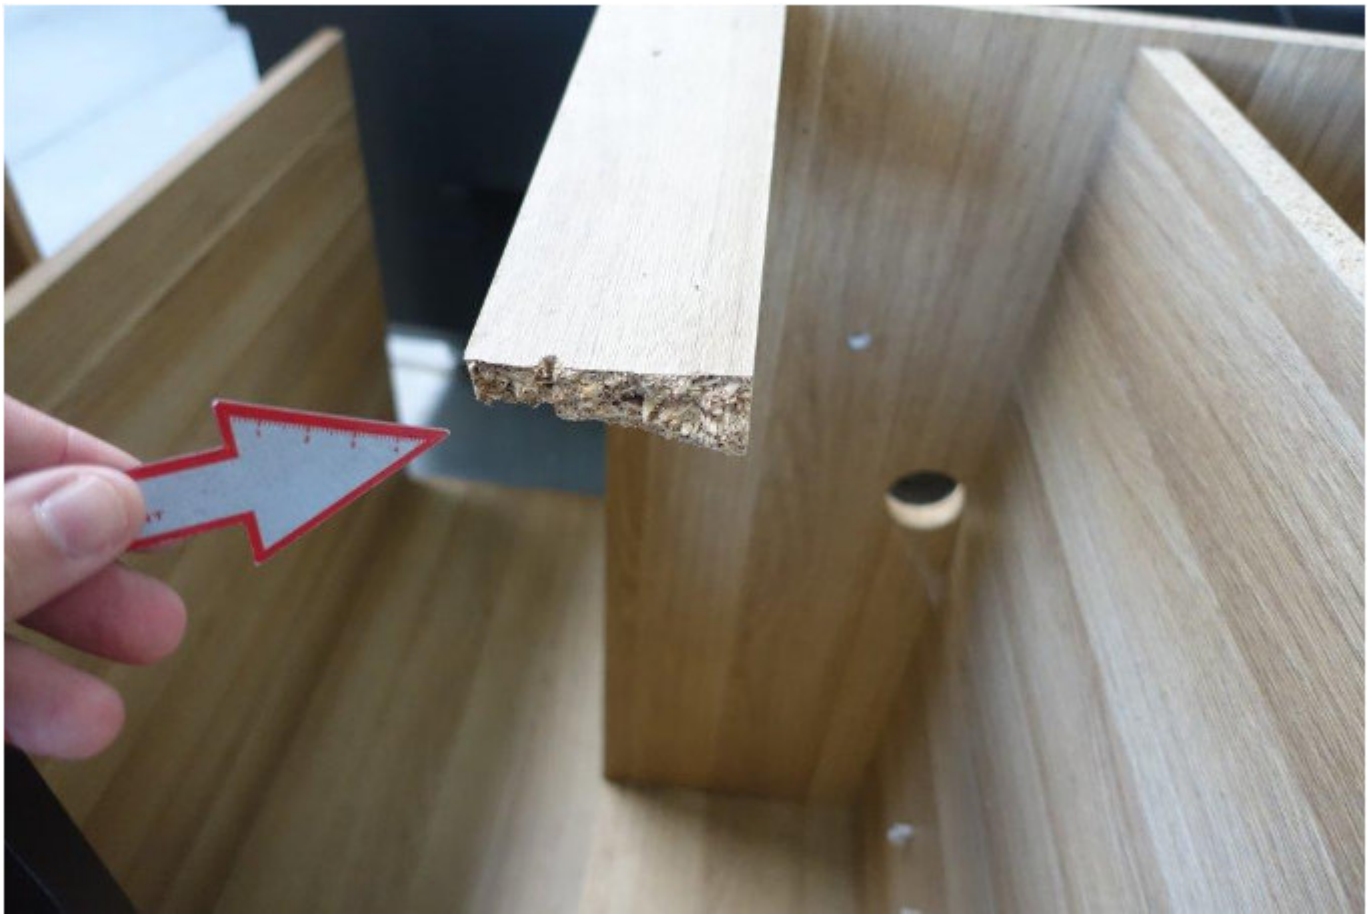

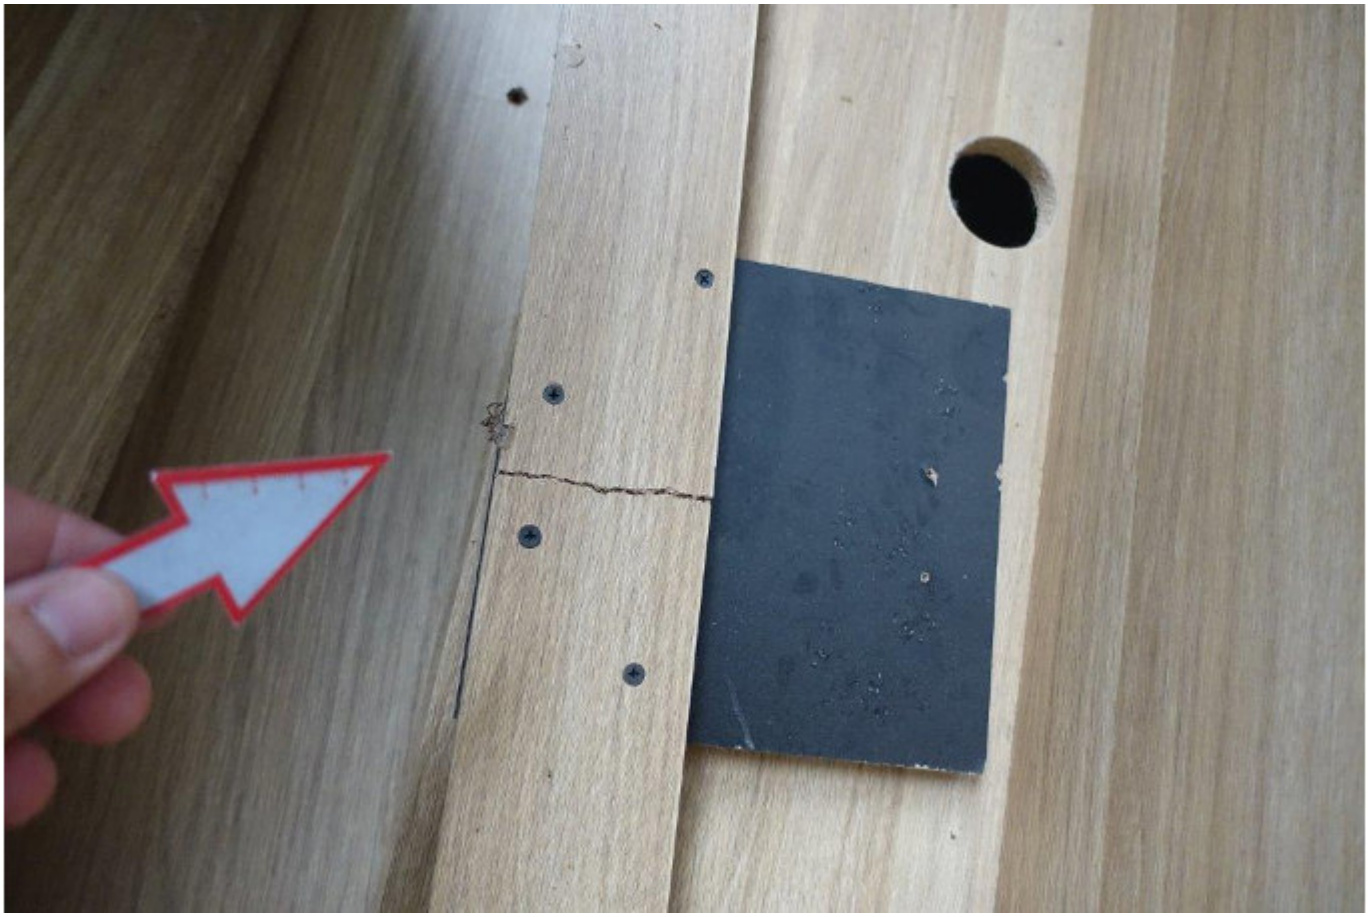


Leica
0.990 m
0.527 m
0.834 m
DISTO™ D2
ON
DIST
+














Leica
1.709 m
0.435 m
0.835 m
DISTO™ D2
ON
DIST










5,99 zł






Leica
0.986 m
0.509 m
0.838 m
DISTO™ D2
ON
DIST
+
FUNC





















JBG 2®
www.jbg2.com

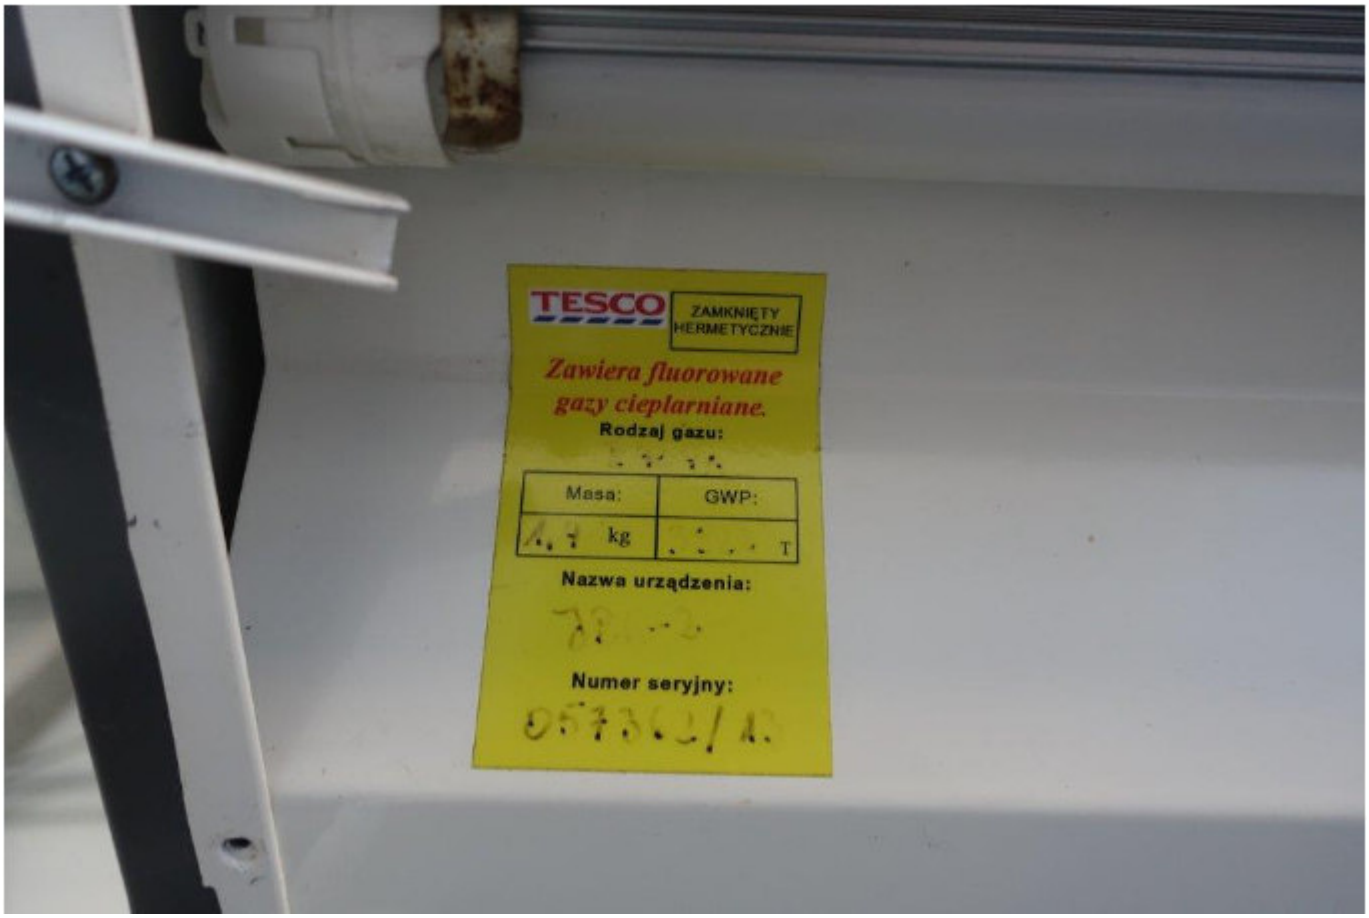
TESCO
ZAMKNIĘTY HERMETYCZNIE
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Rodzaj gazu:
Masa:
GWP:
kg
T
Nazwa urządzenia:
Numer seryjny:


JBG-2 Sp. z o.o.
43-254 Warszowice
ul. Gajowa 5
Polska
tel. +48 32 475 91 35
fax +48 32 475 91 36
JBG 2
www.jbg.com.pl
wyprodukowano w UE
Producent Profesjonalnych Urządzeń Chłodniczych
TYP URZĄDZENIA: RDM-1,25-08
NAP. ZN. ~230 V, 50 Hz
MOC/PRĄD ZN. 1260 W, 6,7 A
MOC OŚWIETL. 28 W
MOC GRZAŁEK 500 W
CZYNNIK CHŁ. R404A 1,4 kg
ZAKRES TEMP. +2 ÷ +8 °C
KLASA TEMP. H1
KLASA KLIMAT. 3
NR. FABR. 057362/13
POLSKA
UWAGA !
Operacje mycia
wykonywać po
instalacji elektrycznej
ATTENTION!
The operation of cleaning
conducted after previous
electrical installation at


Producent
Profesjonalnych
Urządzeń
Chłodniczych
DM-1,25-08
R. FABR. 057362/13
UWAGA ! Wewnątrz urządzenia występują ostre krawędzie i wirujące elementy.
Operacje mycia urządzenia należy zawsze wykonywać po wcześniejszym odłączeniu instalacji elektrycznej !
Czyszczenie wnętrza przeprowadzać ze szczególną ostrożnością. Należy wyposażyć się w środki ochrony rąk.
ATTENTION! Sharp edges and rotating elements are present in the unit.
The operation of cleaning the unit should be conducted after previous disconnection of electrical installation at all times!
Inside cleaning should be carried out with special care. Hand protection is to be applied.
OBCIĄŻENIE REGAŁU
MULTIDECK LOADING
Max 150 kg/m²
Max 150 kg/m²
Max 150 kg/m²
Max 150 kg/m²
Max
150 kg/m²
TESCO
(PL) Asset NO.:


OBCIĄŻENIE REGAŁU
MULTIDECK LOADING
Max 150 kg/m²
Max 150 kg/m²
Max 150 kg/m²
Max 150 kg/m²
Max
150 kg/m²
TESCO
(PL) Asset NO.:
7000030206





KAPUSTA KISZONA KILJAN
1KG
Kraj poch
8,39 zł szt.
LEWIATAN Kod: 27351


MegaMarket.pl
CAREL





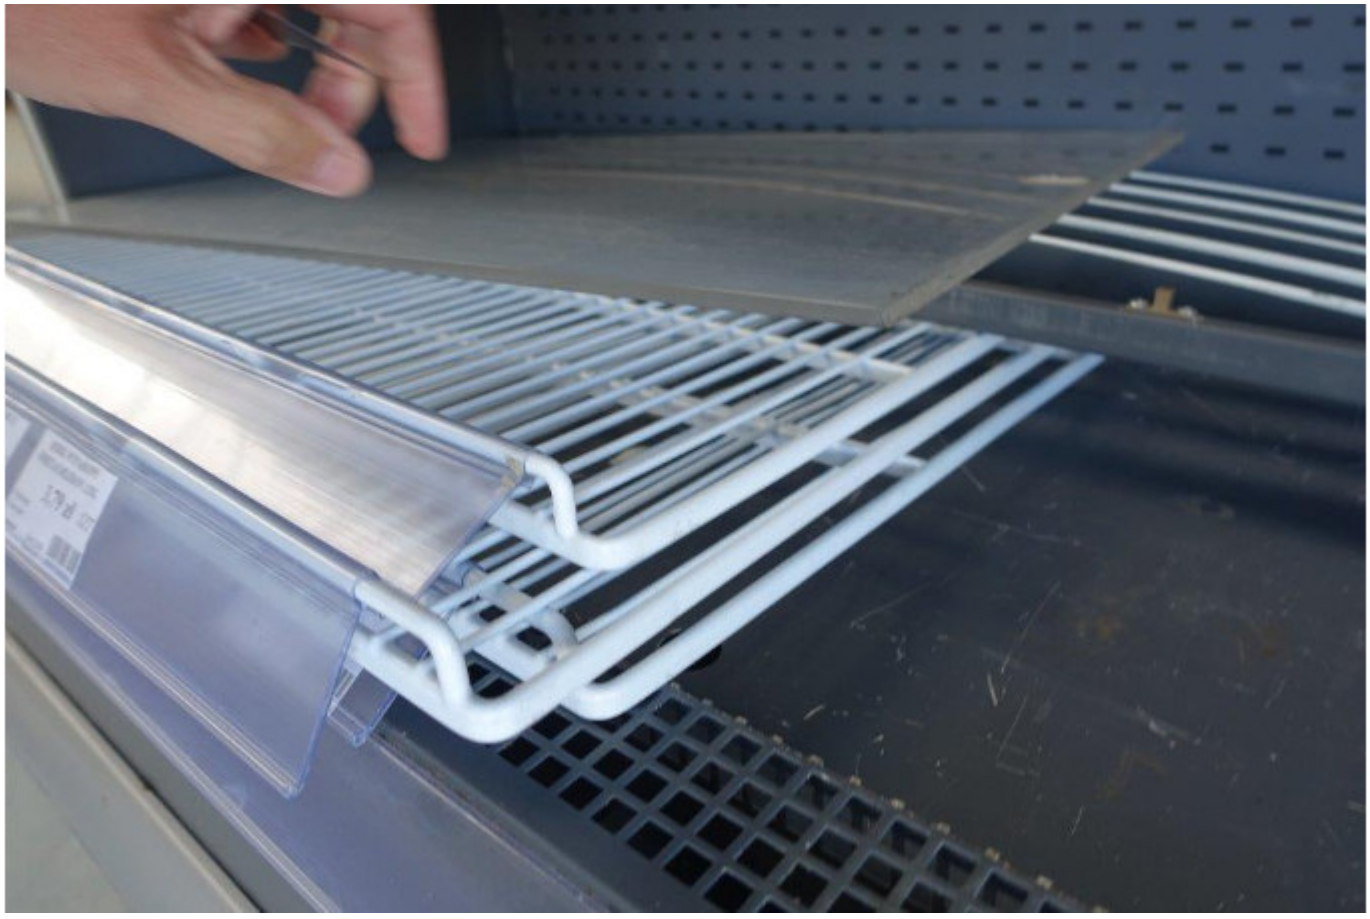


Leica
1197 m
0400 m
2014 m
DISTO™ D2
ON
DIST